


חברת נשר הינה חלק מהקהילה הסובבת אותה וסבורה כי מחובתה לנהוג בשקיפות ציבורית הכוללת פרסום והפצת מידע על עמידתה בדרישות סביבתיות מתקדמות. נשר תפרסם מידע זה באתר החברה שיעודכן באופן שוטף.

סקירה של חודש אפריל 2016

נתוני פליטה מארובות מפעל נשר רמלה

חלקיקים : הריכוז הממוצע במהלך חודש אפריל עמד על כ- 4.5 מיליגרם למטר מעוקב בארובת כבשן 1 ועל כ- 0.1 מיליגרם למטר מעוקב בארובת כבשן 2.

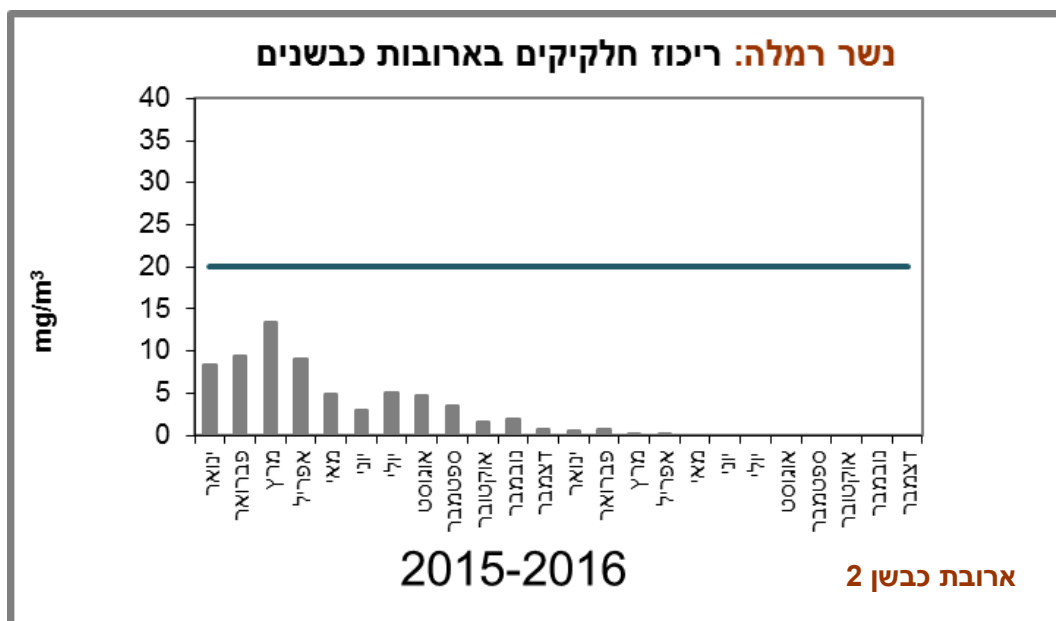

נתוני איכות אוויר סביבתיים – חודש אפריל 2016

במהלך חודש אפריל נשרמו חריגות רבות בחלקיקים נשימים עדינים (PM2.5) ובחלקיקים נשימים (PM10). כל החריגות שהתקבלו במהלך החודש עבור מזהמים אלו נבעו עקב הסעת אבק לאזורנו הנובע ממצבים מטאורולוגיים.

עבור אוזון, התקבלו עליות מערך הסביבה השמונה שעתית בתחנות הבאות: גליל מערבי (6), גבעת המורה (1), ברקאי (1), רחובות (1), גן דרום (1). לפי תקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה) (עדכון), התשע"ג – 6107, מותרות 2 עליות מעל ערך הסביבה. מעל ערך זה תרשם חריגה בערך הסביבה.

חריגות של אוזון מתקבלות בדרך כלל באזורי הארץ הפנימיים לרוב בין החודשים אפריל – אוקטובר. האוזון הינו מזהם שניוני הנוצר מריאקציה בין קרינת השמש החזקה ומזהמים הנפלטים מתחבורה ומתעשייה באזור החוף ומוסעים מזרחה לפנים הארץ.

עבור, גופרית דו – חמצנית (SO₂), התקבלו שתי חריגות מערך הסביבה השעתית בתחנת ניר גלים הנמצאת בסביבה המושפעת מאזור התעשייה הצפוני.

בשאר המזהמים לא נרשמו חריגות בתחנות הניטור בחודש אפריל 2016.

את הדוח המלא של המשרד להגנת הסביבה ניתן למצוא ב:

<http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/FreedomofInformation/Documents/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8/nituravir042016.pdf>

בתחנות הניטור, יד רמב"ם וכרמי יוסף, שבקרבת מפעל נשר ברמלה, נרשמו מספר חריגות מתקני איכות אוויר בחפיפה לסופות האבק שפקדו את ישראל.

תחמוצות חנקן (תקן חצי שעתי)	תחמוצות חנקן (תקן יממתי)	חנקן דו-חמצני (שעתי)	חלקיקים PM10 (תקן יממתי)	תקן
940 (חל"ב)	560 (חל"ב)	200 (חל"ב)	130 מיקרוגרם למ"ק	תקן
0	0	0	אין נתונים	מרכז תל אביב
0	0	0	2	עירוני ד' (תחבורתי)
0	0	0	2	עמיאל (תחבורתי)
0	0	0	2	ספרא
0	0	0	0	ירושלים
0	0	0	0	גליל מערבי
0	0	0	2	מודיעין (חח"י)
0	0	0	1	בית שמש
0	0	0	2	ניטור סביבתי באזור רמלה
0	0	0	2	יד רמב"ם
0	0	0	2	כרמי יוסף